



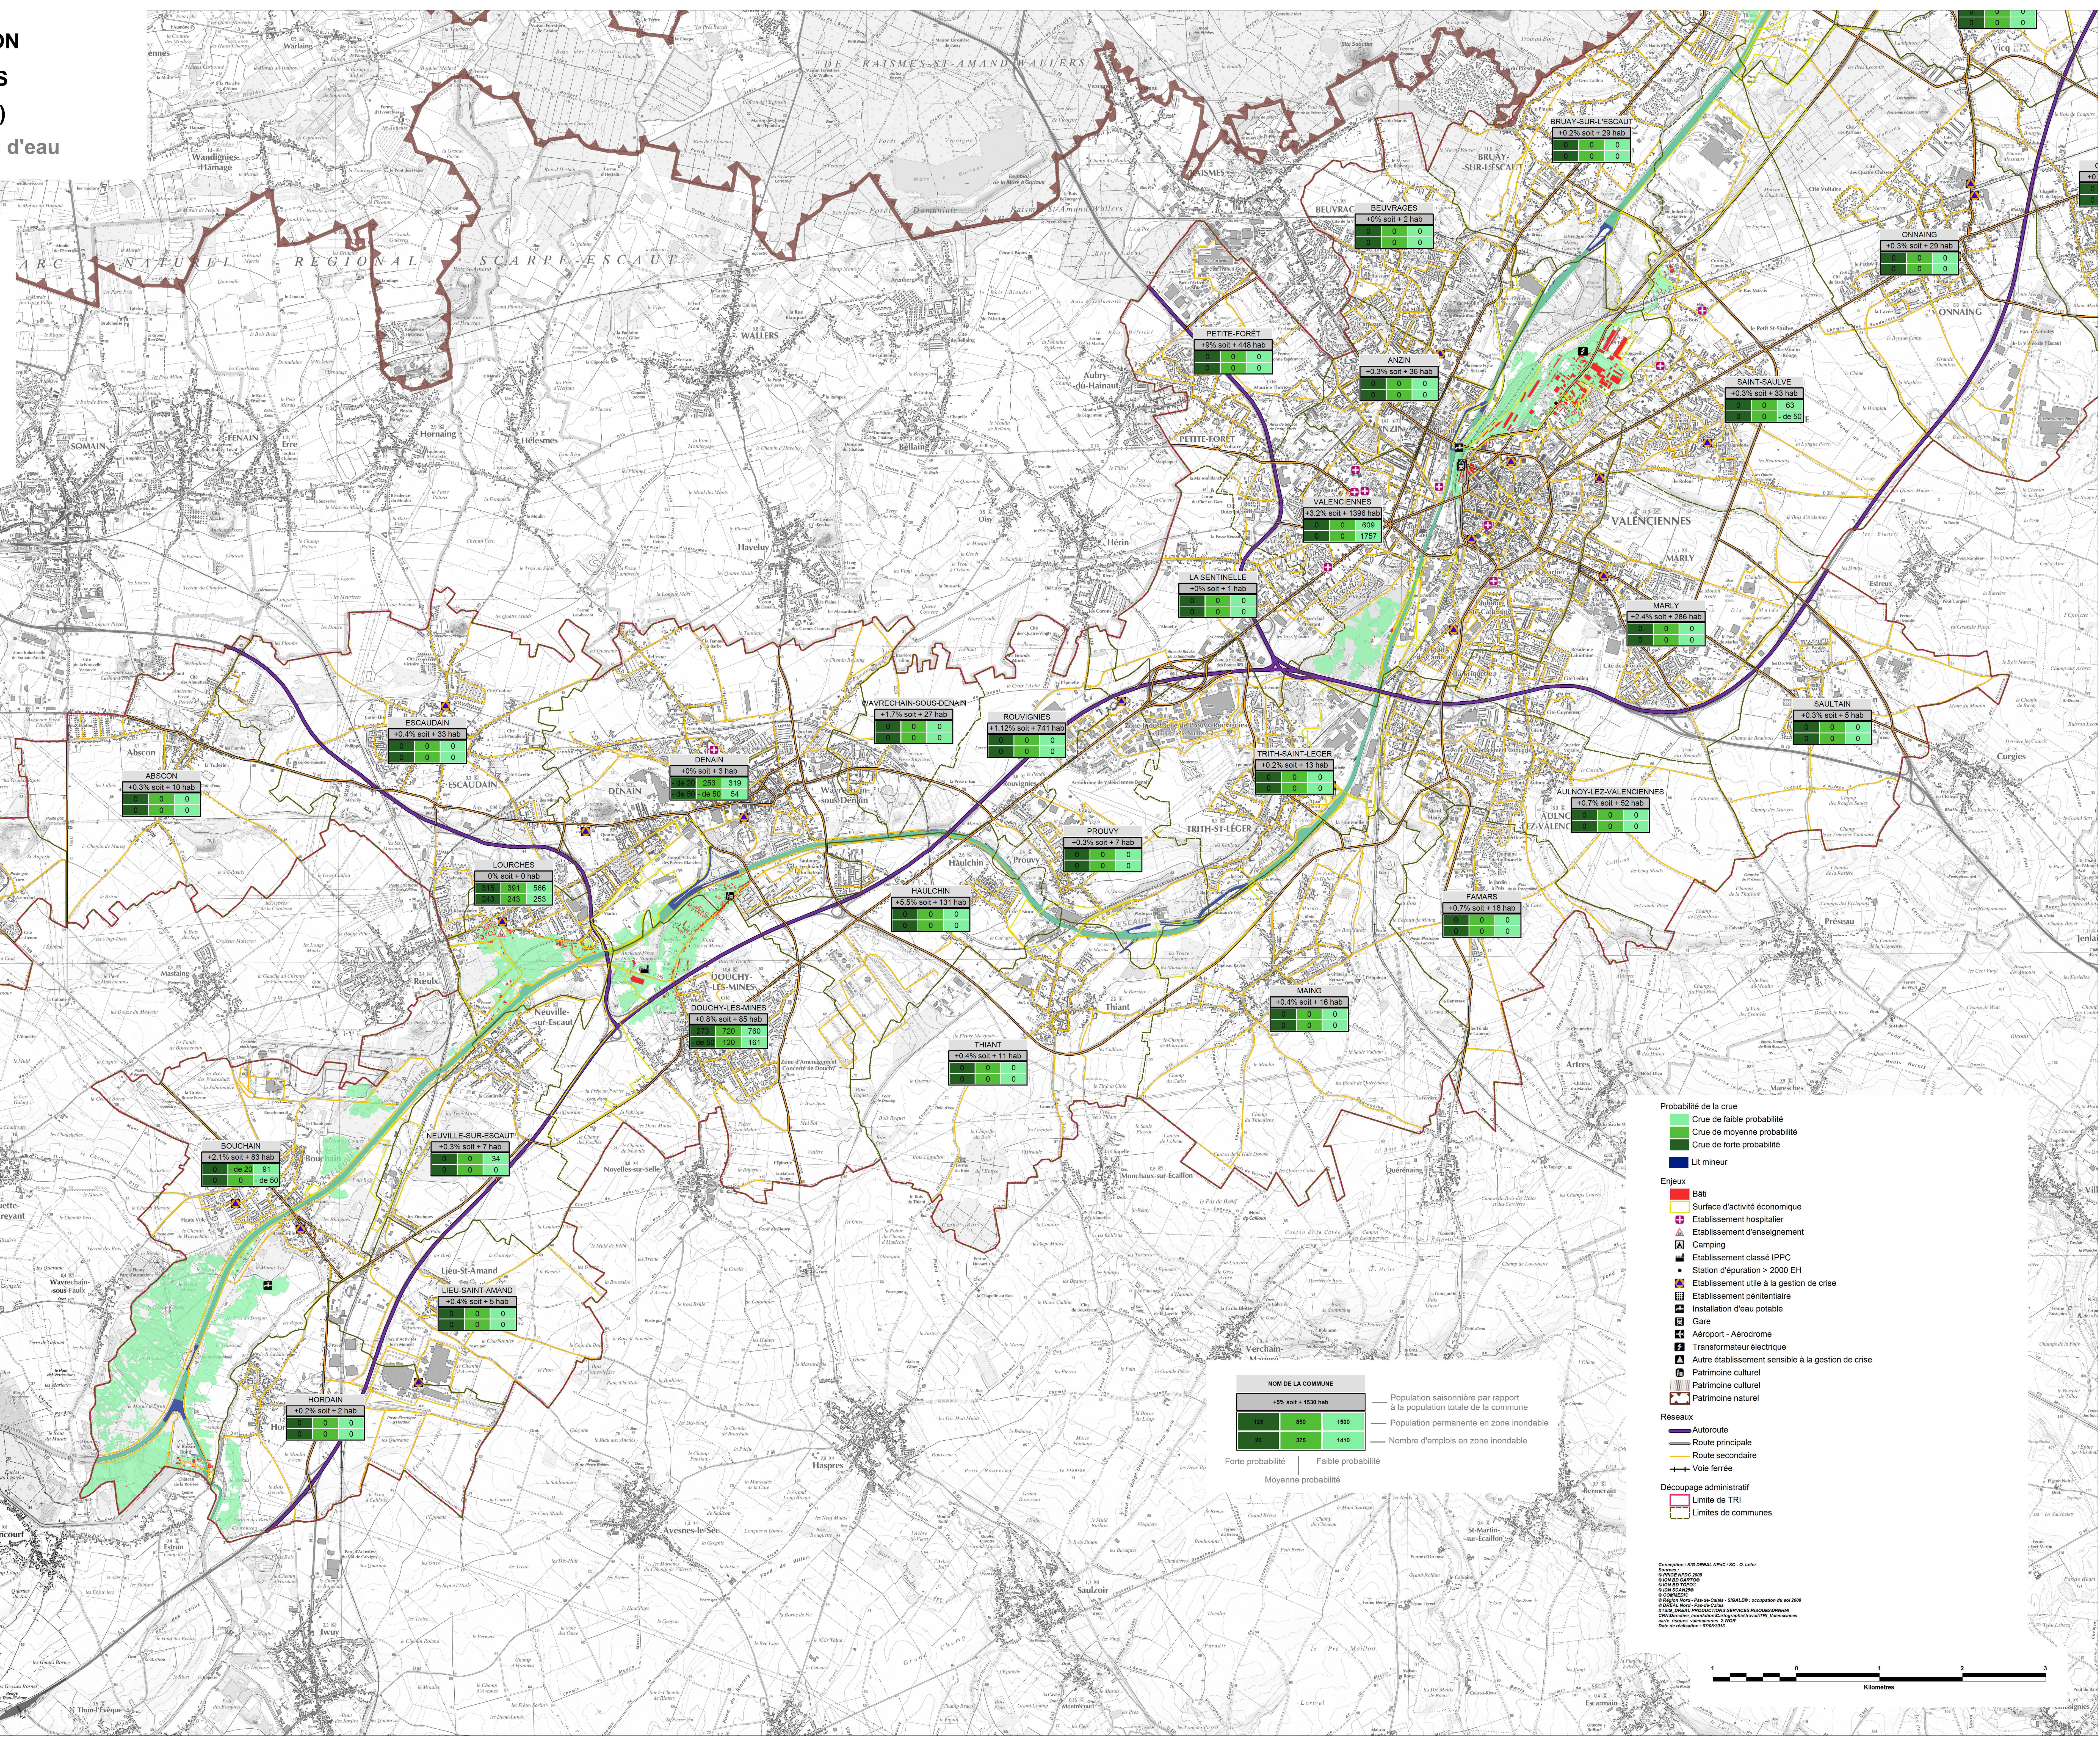

DIRECTIVE INONDATION
TRI DE VALENCIENNES
Carte des risques (2 / 2)
Débordement de cours d'eau

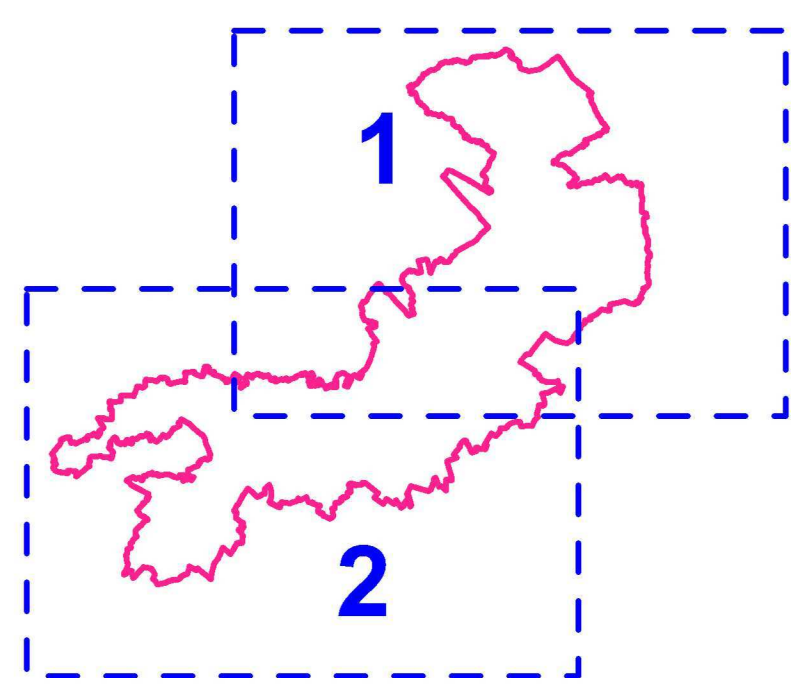

Probabilité de la crue

- Crue de faible probabilité
- Crue de moyenne probabilité
- Crue de forte probabilité
- Lit mineur

Ereux

- Bâti
- Surface d'activité économique
- Établissement hospitalier
- Établissement d'enseignement
- Camping
- Établissement classé IPPC
- Station d'épuration > 2000 EH
- Établissement utilisé à la gestion de crise
- Établissement pénitentiaire
- Installation d'eau potable
- Gare
- Aéroport - Aérodrome
- Transformateur électrique
- Autre établissement sensible à la gestion de crise
- Patrimoine culturel
- Patrimoine culturel
- Patrimoine naturel

Réseaux

- Autoroutes
- Route principale
- Route secondaire
- Voie ferrée

Découpage administratif

- Limite de TRI
- Limites de communes

Consultez les données sur le site de l'INRAE : www.inrae.fr

© 2022 INRAE - Nord-Pas-de-Calais - SIBELIS - exploitation de loi 2009
 © 2022 INRAE - Nord-Pas-de-Calais - SIBELIS - exploitation de loi 2009
 Ce document est une production de l'INRAE - Nord-Pas-de-Calais - SIBELIS - exploitation de loi 2009
 Toute réimpression est autorisée sous réserve de mentionner l'INRAE - Nord-Pas-de-Calais - SIBELIS - exploitation de loi 2009
 Toute réimpression est autorisée sous réserve de mentionner l'INRAE - Nord-Pas-de-Calais - SIBELIS - exploitation de loi 2009

0 1 2 3
Kilomètres