IDL AMIENS | PRESENTATION CSS

26/09/2013

SOMMAIRE

1/ Bilan SGS 2012 / 2013

2/ Incidents / accidents / nuisances survenus en 2012/2013

3/ Actions réalisées pour la prévention des risques en 2012/2013 et programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques

FICHE SIGNALÉTIQUE DU SITE

- Un entrepôt de 14 000m²
- 3 cellules de stockage
- Site SEVESO Seuil Haut
- Une gestion Multi clients (6 dossiers)
- 20 salariés polyvalents
- ICPE : 1131, 1172, 1173, 1432, 1510, 1530, 1532, 2662, 2663

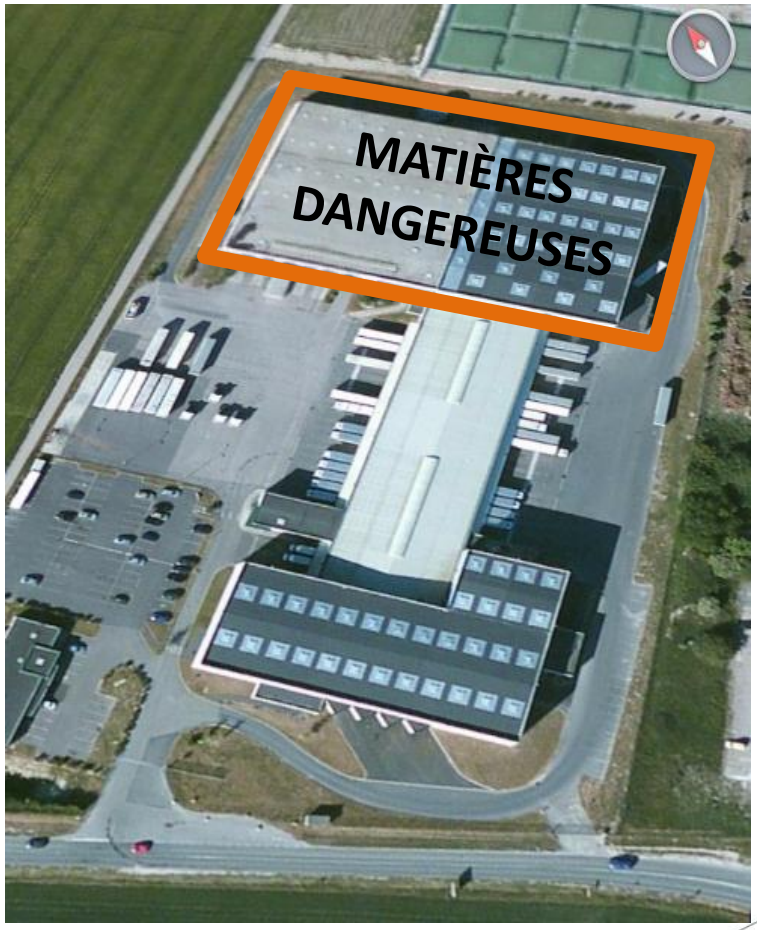

↗ 1/ BILAN SGS 2012 / 2013

- **Extrait de la revue de direction réalisée le 27 juillet 2013 en présence de**
  - Thomas DUQUESNE (Directeur immobilier ID Logistics)
  - Mathieu BLANCHE (Responsable du site d'Amiens)
  - Denis VANHAEZEBROUCK (Responsable d'exploitation du site d'Amiens)

1/ Retour d'expérience :

- La réalisation du SGS a permis une prise de conscience du management à la sécurité du site
- Lors de l'inspection de la DREAL du 19 juin 2013, l'inspecteur a remarqué que les MMR n'étaient pas suffisamment mises en avant.

2/ Résultat des contrôles effectués :

- Le suivi des prestataires est documenté (dans l'outil intranet immobilier)

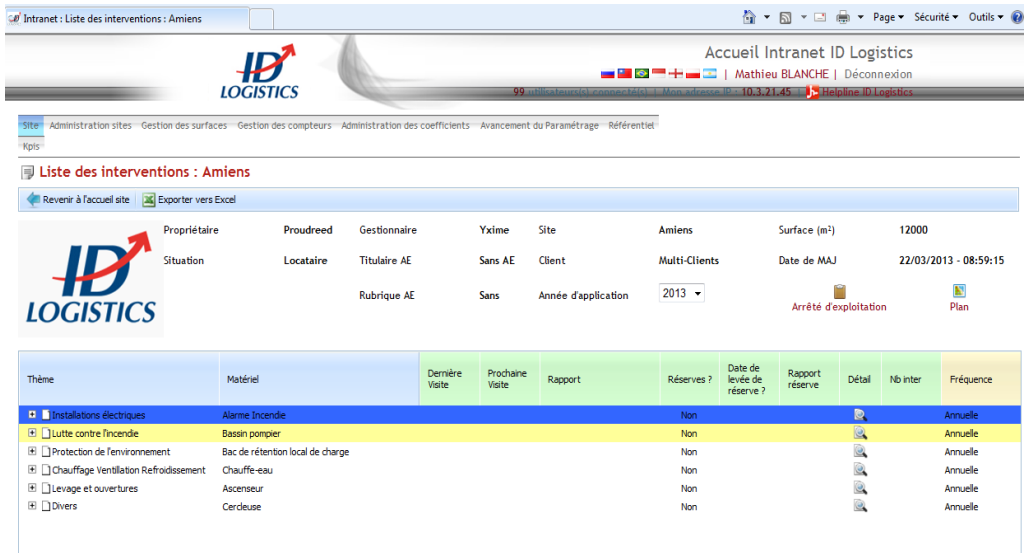

1/ BILAN SGS 2012 / 2013

2/ Résultat des contrôles effectués (suite) :

- Exercice POI effectué le 4 juillet 2013 avec le SDIS 80 :

- **Date de l'exercice :** 4 juillet 2013
- **Participants :** SDIS d'Amiens, groupe d'intervention CMIC (Cellule Mobile Intervention Chimique), personnel ID Logistics
- **Le déroulement de la simulation :**
  - à J – 1, visite du capitaine sur site et écriture du scénario
  - à Jour J, Mise en situation réelle d'un cariste faisant tomber sur lui une palette de produits dangereux
  - Déclenchement de l'évacuation du site et alerte auprès du SDIS 80 (pompiers)
  - Arrivée des véhicules de secours et mise en relation avec les responsables du plan d'opération ID
  - Prise en charge du blessé
  - Balisage, sécurisation des lieux et déploiement des équipements
  - Neutralisation des matières dangereuses
  - Rangement des équipements
  - Visite de sites post-simulation
  - Debriefing de l'exercice entre les équipes de secours (capitaine, chef de colonne etc) et les responsables ID
- **Moyens :**
  - Véhicule de décontamination,
  - Douche de décontamination,
  - Tenues d'intervention spéciales,
  - Balisage des voies d'entrée et de sortie dans l'entrepôt,
  - Poste de commandement mobile
  - Faux contenants remplis d'eau fournis par notre client Chimex
- **Durée de l'exercice** : 3 heures
- **Temps d'évacuation du personnel** : 4 min
- La réalisation de l'intervention a été très satisfaisante, la prise en charge des secours sur le site, les informations qui leur ont été données à leur arrivée ainsi que du déroulement de leur intervention s'est avérée tout à fait conforme à leur attente.
- Dans une démarche proactive et d'amélioration continue, nous nous sommes par ailleurs portés volontaires auprès des pompiers du SDIS d'Amiens, en tant que site Seveso seuil haut, pour réaliser régulièrement des exercices servant d'entrainement aussi bien pour nos collaborateurs que pour les pompiers eux-mêmes.



1/ BILAN SGS 2012 / 2013

2/ Résultat des contrôles effectués (suite) :

- Contrôle mensuel CHSCT avec encart SGS:

- Registre des anomalies :

VISITE MENSUELLE CHSCT

Visite le 27 Février 2013	1 Très insuffisant	2 Insuffisant	3 passable	4 satisfaisant	5 Très satisfaisant	NON CONCERNE (X)	OBSERVATIONS
Ceinture de sécurité du cariste							
Port des Gilets fluos							
Stabilité du stockage des piles de palettes (17 palettes maxi)							
Infrastructure du personnel handicapé	1	2	3	4	5	NC	Observations
Existence de structures adaptées							
Accessibilité et utilisation des lieux							
Propreté des lieux							
Divers	1	2	3	4	5	NC	Observations
Affichages des fiches réflexes							
Trombinoscopes formation (SST, EPI, GUIDES ET SERRES FILES)							
Règlement intérieur affiché et à jour							
Plan évacuation affiché et à jour							
Affichage des Taux de fréquence et de gravité							
Respect de l'interdiction de fumer à l'intérieur							
Propreté des locaux et bureaux							
Document Unique à jour							
Présence du PES pour les ST ayant un arrêt > à 5 jours							
Suivi dans le cadre du POI & SGS	1	2	3	4	5	NC	Observations
Relevé des compteurs Foudre (chaque mois) - Préciser le résultat des relevés dans la case observations							
Niveau d'eau des bassins de rétention E2 (chaque mois)							
Niveau d'eau du bassin pompier (chaque mois)							
Manipulation de la vanne de barrage (Janvier/Avril/Juillet/Octobre)							
Vérification de l'intégrité des murs coupe feu (murs en périphérie du site, murs entre la messagerie et les cellules) (chaque mois)							
Vérification de l'intégrité de la dalle de rétention en cellule E1 (chaque mois)							
Contrôle du Registre des anomalies techniques (chaque mois)							
Autre remarque							

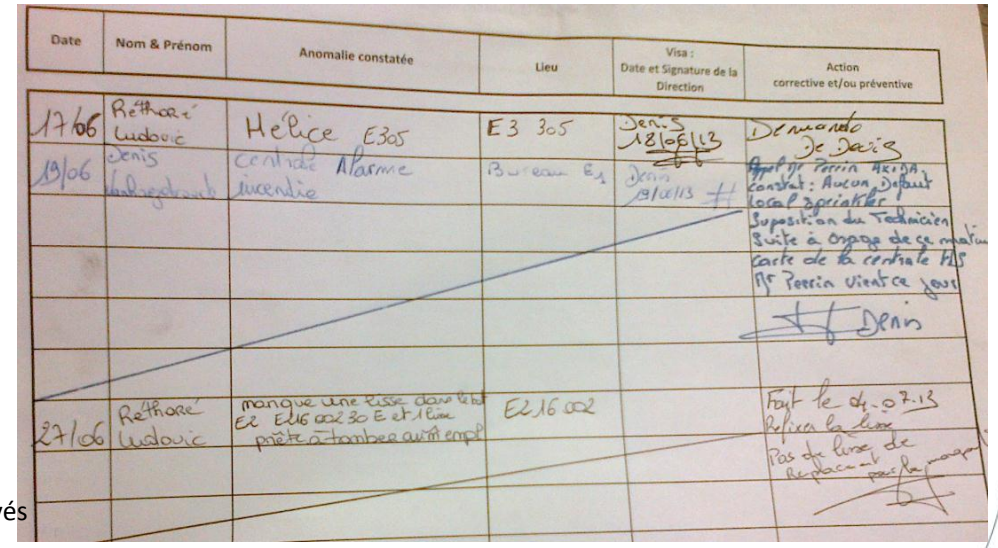

Suivi dans le cadre du POI & SGS

- Relevé des compteurs Foudre (chaque mois) - Préciser le résultat des relevés dans la case observations
- Niveau d'eau des bassins de rétention E2 (chaque mois)
- Niveau d'eau du bassin pompier (chaque mois)
- Manipulation de la vanne de barrage (Janvier/Avril/Juillet/Octobre)
- Vérification de l'intégrité des murs coupe feu (murs en périphérie du site, murs entre la messagerie et les cellules) (chaque mois)
- Vérification de l'intégrité de la dalle de rétention en cellule E1 (chaque mois)
- Contrôle du Registre des anomalies techniques (chaque mois)

Autre remarque

1/ BILAN SGS 2012 / 2013

3/ Evolution réglementaires du site

- Rubrique 1132 : une demande d'antériorité a été faite le 20/03/2013 auprès de la préfecture. Celle-ci n'a pas encore mis a jour l'Arrêté d'exploitation
- Arrêté du 16 juillet 2012 concernant la rubrique 1432 : le service immobilier va diligenter un audit afin de s'assurer du respect des prescriptions

4/ Résultat des audits internes

- Audit effectué le 10 juin 2013 par ACCIMO
- Calendrier prévisionnel de repris des remarques en cours d'élaboration par le site.

5/ Registre des anomalies techniques et actions planifiées :

- Insister sur les anomalies liées aux MMR qui doivent être traitées immédiatement.

6/ Bilan des actions de formation et sensibilisation

- L'ensemble des acteurs SGS doivent être formés
- Communication de la démarche SGS auprès de nos clients à prévoir

1/ BILAN SGS 2012 / 2013

7/ Conclusion

- La mise en place du SGS est récente
- Il faut maintenant que l'ensemble des intervenants s'approprie le document et le fasse vivre au quotidien
- La mise à jour du document est en cours de réalisation suite au changement de direction du site.
- Le passage de relais a été réalisé entre l'ancienne responsable de site et son successeur.
- Les points « SGS » relevés comme étant à améliorer sont :
  - ❑ Etude de danger à mettre à jour en 2014
  - ❑ Enregistrements des anomalies à consolider
  - ❑ Fiche de poste orientée SGS à mettre à jour + rappel au personnel + vérification aptitude
  - ❑ Mise à jour de la gestion des situations d'urgence suite au retour d'expérience de l'exercice POI
  - ❑ Matrice des responsabilité à remettre à jour

2/ INCIDENTS / ACCIDENTS / NUISANCES SURVENUS EN 2012/2013

- **Rien à signaler sur cette période**

3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2012/2013 ET PROGRAMME PLURIANNUEL D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES

1/ Actions :

- Paramétrage de notre outil informatique de gestion d'entrepôt (Reflex) sur deux principales fonctions :
  - ❑ Adressage automatique des liquides inflammables dans des emplacements inférieurs à 5 mètres
  - ❑ Renseignement systématique des fiches articles et classes ICPE des produits
- Livret d'accueil avec PPAM intégré
- Gestion du flux de personnes : Sécurisation du site (entrée unique visiteur/personnel/chauffeur avec SAS grillagé)
- Boite aux lettres SDIS : dépose des états de stocks par classe ICPE réactualisés tous les soirs
- Revue de direction SGS
- Exercice POI (voir slide précedent)
- Planning de formation

3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2012/2013 ET PROGRAMME PLURIANNUEL D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES

1/ Actions (suite) :

- Planification jusqu'à fin 2014 des réunions mensuelles CHSCT
- Point sécurité intégré dans l'ordre du jour des réunions d'exploitation bimensuelles
- Remise aux normes du bâtiment suite à la visite DREAL de 2012
- Remise à niveau du site en terme de signalétique et de traçage + zone de communication en cours

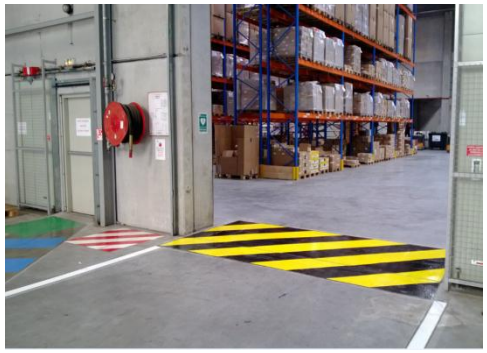
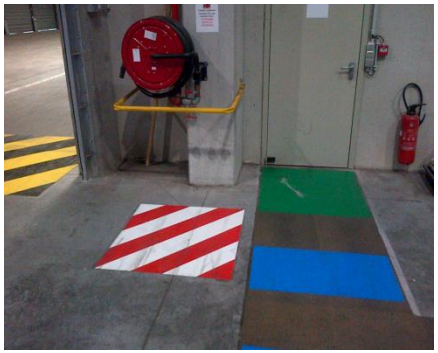

3/ ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES EN 2012/2013 ET PROGRAMME PLURIANNUEL D'OBJECTIF DE RÉDUCTION DES RISQUES

2/ Planning SGS :

ID LOGISTICS	Site ID LOGISTICS FRANCE AMIENS 1 EIN – 20, Route de Vignacourt – 80 000 Amiens Planning annuel SGS	Rédigé le : 11/12/2012 Révisé le : Indice : 1

Le planning annuel SGS présenté ci-dessous est le planning prévisionnel de l'année 2013. Il sera reconduit dans sa forme d'année en année. Son contenu pourra évoluer en fonction des besoins.

2013	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Formation au SGS (Présentation du rôle de chacun, nouveaux documents, modes d'emploi)												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation			07/03									
Revue de la documentation du SGS												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation												
Audit interne SGS												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation						10/06						
Revue de direction SGS												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation							24/07					
Formation au POI												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation			07/03									
Exercice POI												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation							04/07					
Revue annuelle du POI												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation												
Exercice évacuation												
Date prévisionnelle												
Date de réalisation		14/02				19/06						
Test sirène POI / PPI												
Date prévisionnelle		POI							POI/PPI			
Date de réalisation		14/02				19/06						