

BILAN SGS

- Organisation et formation
- Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs *Etude de danger à jour*
- Maîtrise des procédés et maîtrise d'exploitation
- Gestion des modifications *Pas de modification en 2010*
- Gestion des situations d'urgence
- Gestion du retour d'expérience
- Contrôles du système, audits et revues de direction

FORMATIONS EQUIPE OPERATIONS : 100% FORMEE RISQUES CHIMIQUES

SAUVETEURS SECOURISTES




EQUIPIERS DE 1ERE INTERVENTION



FORMATION EXTINCTEURS



ORGANISATION EQUIPE OPERATIONS

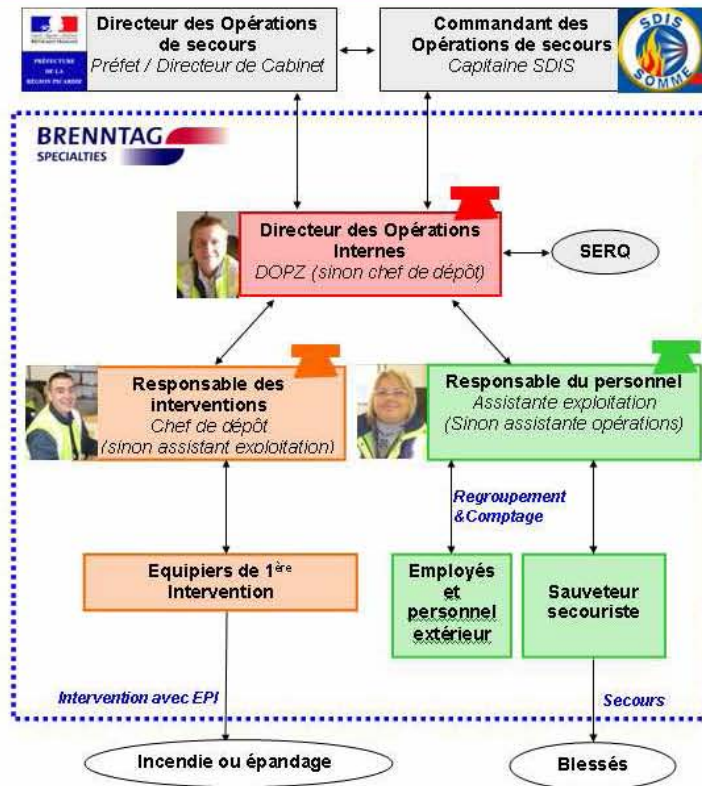

CLIC 07/12/10

5

SYSTEME D'ANIMATION SECURITE

- 1 REUNION SECURITE HEBDOMADAIRE
- 1 EVACUATION DE SITE / MOIS (AVEC SIRENE PPI)
- REMONTEES DES SITUATIONS ANORMALES
- 1 VISITE COMPORTEMENTALE / MOIS
- 1 SAFETY WALK / MOIS

CLIC 07/12/10

6

MAITRISE DES PROCÉDES ET DE L'EXPLOITATION

EIPS	LEGISLATION	Contrôleur
Extincteurs	Code du travail, R232-12.21, R4 de l' APSAD	DUBERNARD
RIA	R5 de l'APSAD	AAI
Sprinklers	R1 de l'APSAD	AAI
Détection incendie	R7 de l'APSAD	SORETEG
Exutoires de fumée	R17 de l'APSAD	SOPREMA
Protection contre la foudre	Arrêté du 15/01/2008	KARQUOIS
Portes coupe feu	R 232-12-21	MANUREGION
Séparateur d'hydrocarbure	1- ICPE	VEOLIA
Station de neutralisation	1- ICPE	VEOLIA

GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

- **Exerce POI 30/06/10**
- **Scénario : fût percé rempli d'eau positionné sur la zone d'expédition. Le fût est étiqueté avec un logo toxique.**
- **But de l'exercice : tester de façon inopinée la réaction du personnel.**
- **Consignes générales enseignées lors des sensibilisation et formations aux risques chimiques bien intégrées : port des EPI, distribution des rôles, mise en sur-fût**
- **les caristes auraient dû prendre plus de précautions avant d'identifier l'étiquette du produit**
- **Le personnel extérieur n'est également pas assez pris en compte dans la coordination de l'intervention.**
- **Certains éléments ont été rapprochés ou rachetés afin de garantir une meilleure disponibilité des matériels de sécurité (douches...)**
- **Prochain exercice : 16/12/10 (incendie)**

CR INCIDENTS ET ACCIDENTS

0 ACCIDENTS DEPUIS L'OUVERTURE DU SITE


Date	Incident	Action corrective
Février 10	dysfonctionnement du moteur sprinkler pendant 5 jours	SDIS alerté et panne réparée
Mai 10	Incident épandage : 2 fûts percés (coup de fourches) sur la zone expédition (sous rétention).	Les fuites ont été immédiatement neutralisées et la zone nettoyée
Juin 10	1 porte coupe feu ne se déclenche pas lors des exercices d'alarme	Fermeture de la porte en soirée et réparation
Sept 10	Déclenchement inapproprié de l'alarme incendie bureaux	Vérification et réparation des capteurs

REMONTEE DES SITUATIONS ANORMALES

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2010

PRENOMS	DATES	CONTENU DE LA SITUATION	ACTION EN COURS	SITUATION RESOLUE
THOMAS	23-nov	Conducteur sans gilet ni chaussures	conducteur renvoyé	OUI
PASCAL	15-nov	Quai 1 en panne, cale arrachée	Appel manuregion	OUI
FRANCK	18-nov	Chauffeur Nets sans chaussures	Chauffeur renvoyé	OUI
TONY	18-nov	Palette de futs non filmées et gerbées	palette mise au sol	OUI
MEHDI	04-nov	Chauffeur sans chaussures de sécurité	chauffeur renvoyé	OUI
THOMAS	20-oct	Le couvreur chargé du nettoyage jete la terre par-dessus la toiture	Arrêt de l'opération	OUI
PASCAL	18-oct	Palette devant extincteur sur le quai	Palette déplacée	OUI
FRANCK	14-oct	Portes de la chambre froide ne ferment plus	intervention d'un prestataire	OUI
TONY	07-oct	Conducteur en claquette sur le quai	Conducteur renvoyé	OUI
WILLIAM	13-oct	Fut non filmé gerbé au troisième plan	palette mise au sol	OUI
SOPHIE	04-oct	Conducteur sans gilet, ni chaussures	Conducteur renvoyé	OUI
MEHDI	06-oct	Palette mal gerbée dans le H	Palette déplacée	OUI

RESPECT DES LIMITES DE STOCKAGE ICPE

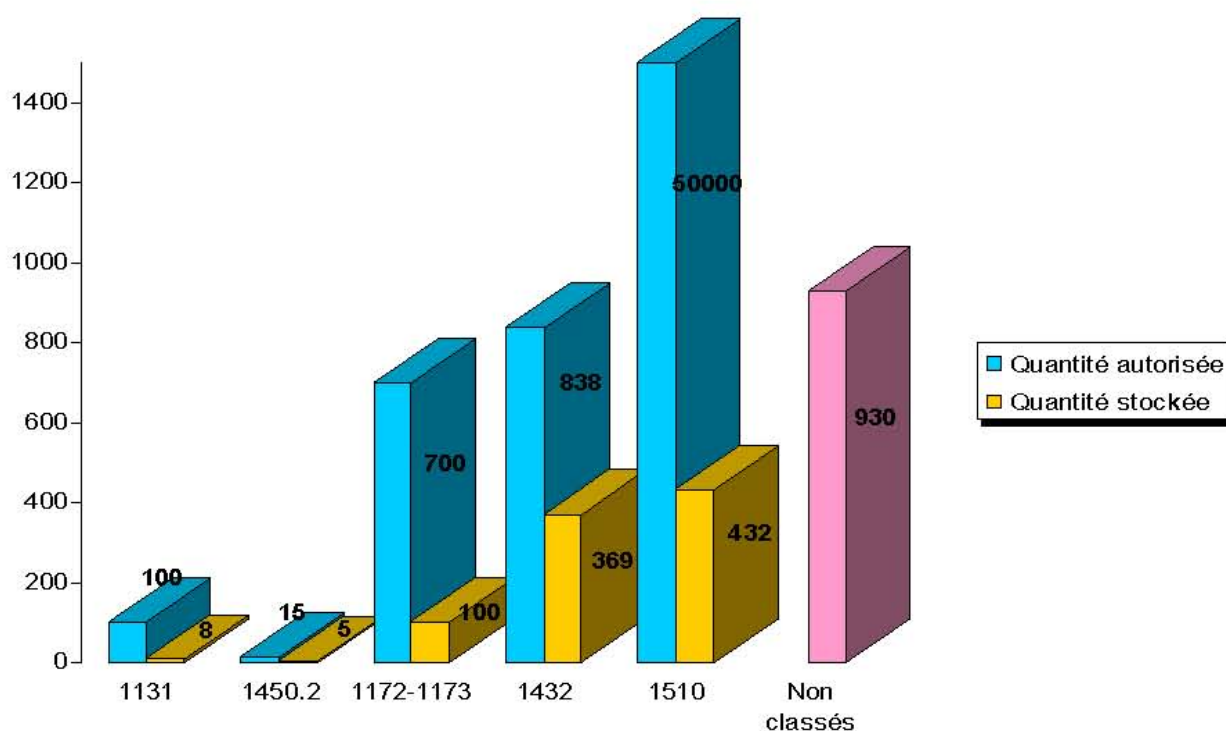

AUDITS

Date	Contrôles du système	Actions
Mars 2010	Audit ESAD	Contrat de maintenance pince à fûts
Avril 2010	Visite DREAL	Panneaux A0 Niveaux bassins Fiches reflexes POI
Novembre 2010	Audit Interne SGS	Situations d'urgence : nommer des remplaçants en cas d'absence
Avril 2011	Revue de direction	A venir Un bilan du SGS sera adressé au Préfet